


## carte E1




## carte E2



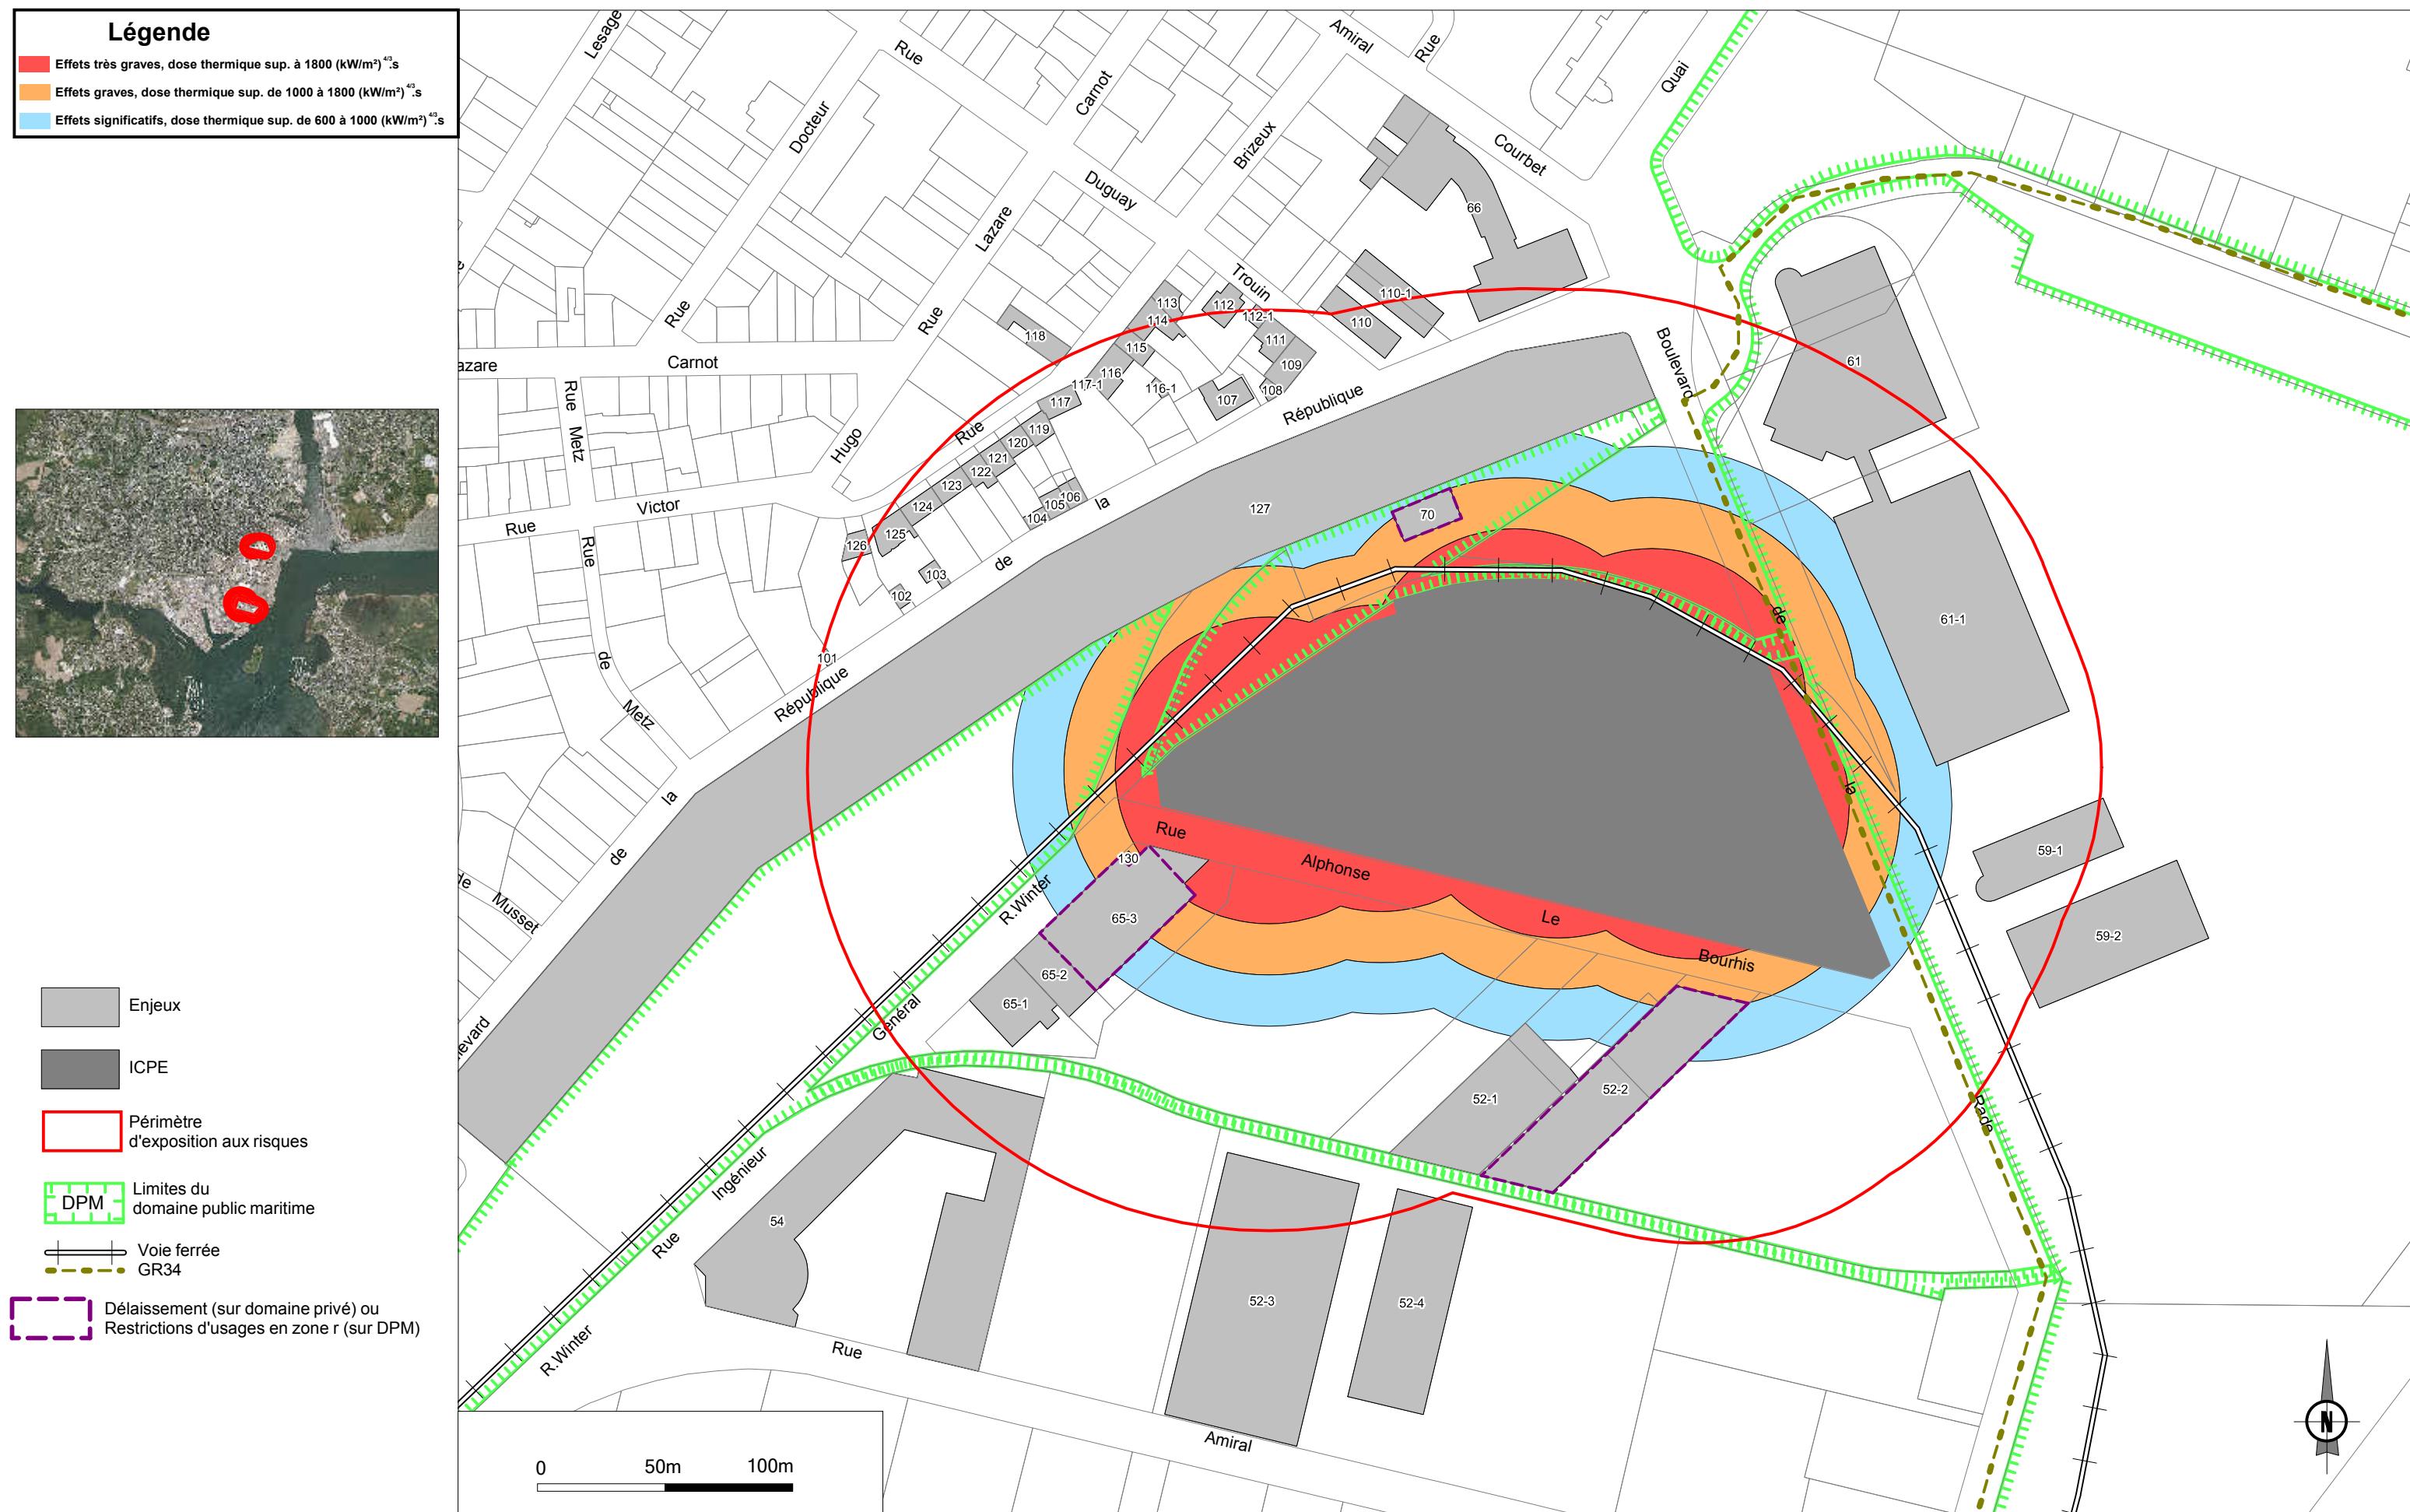


## Kergroise

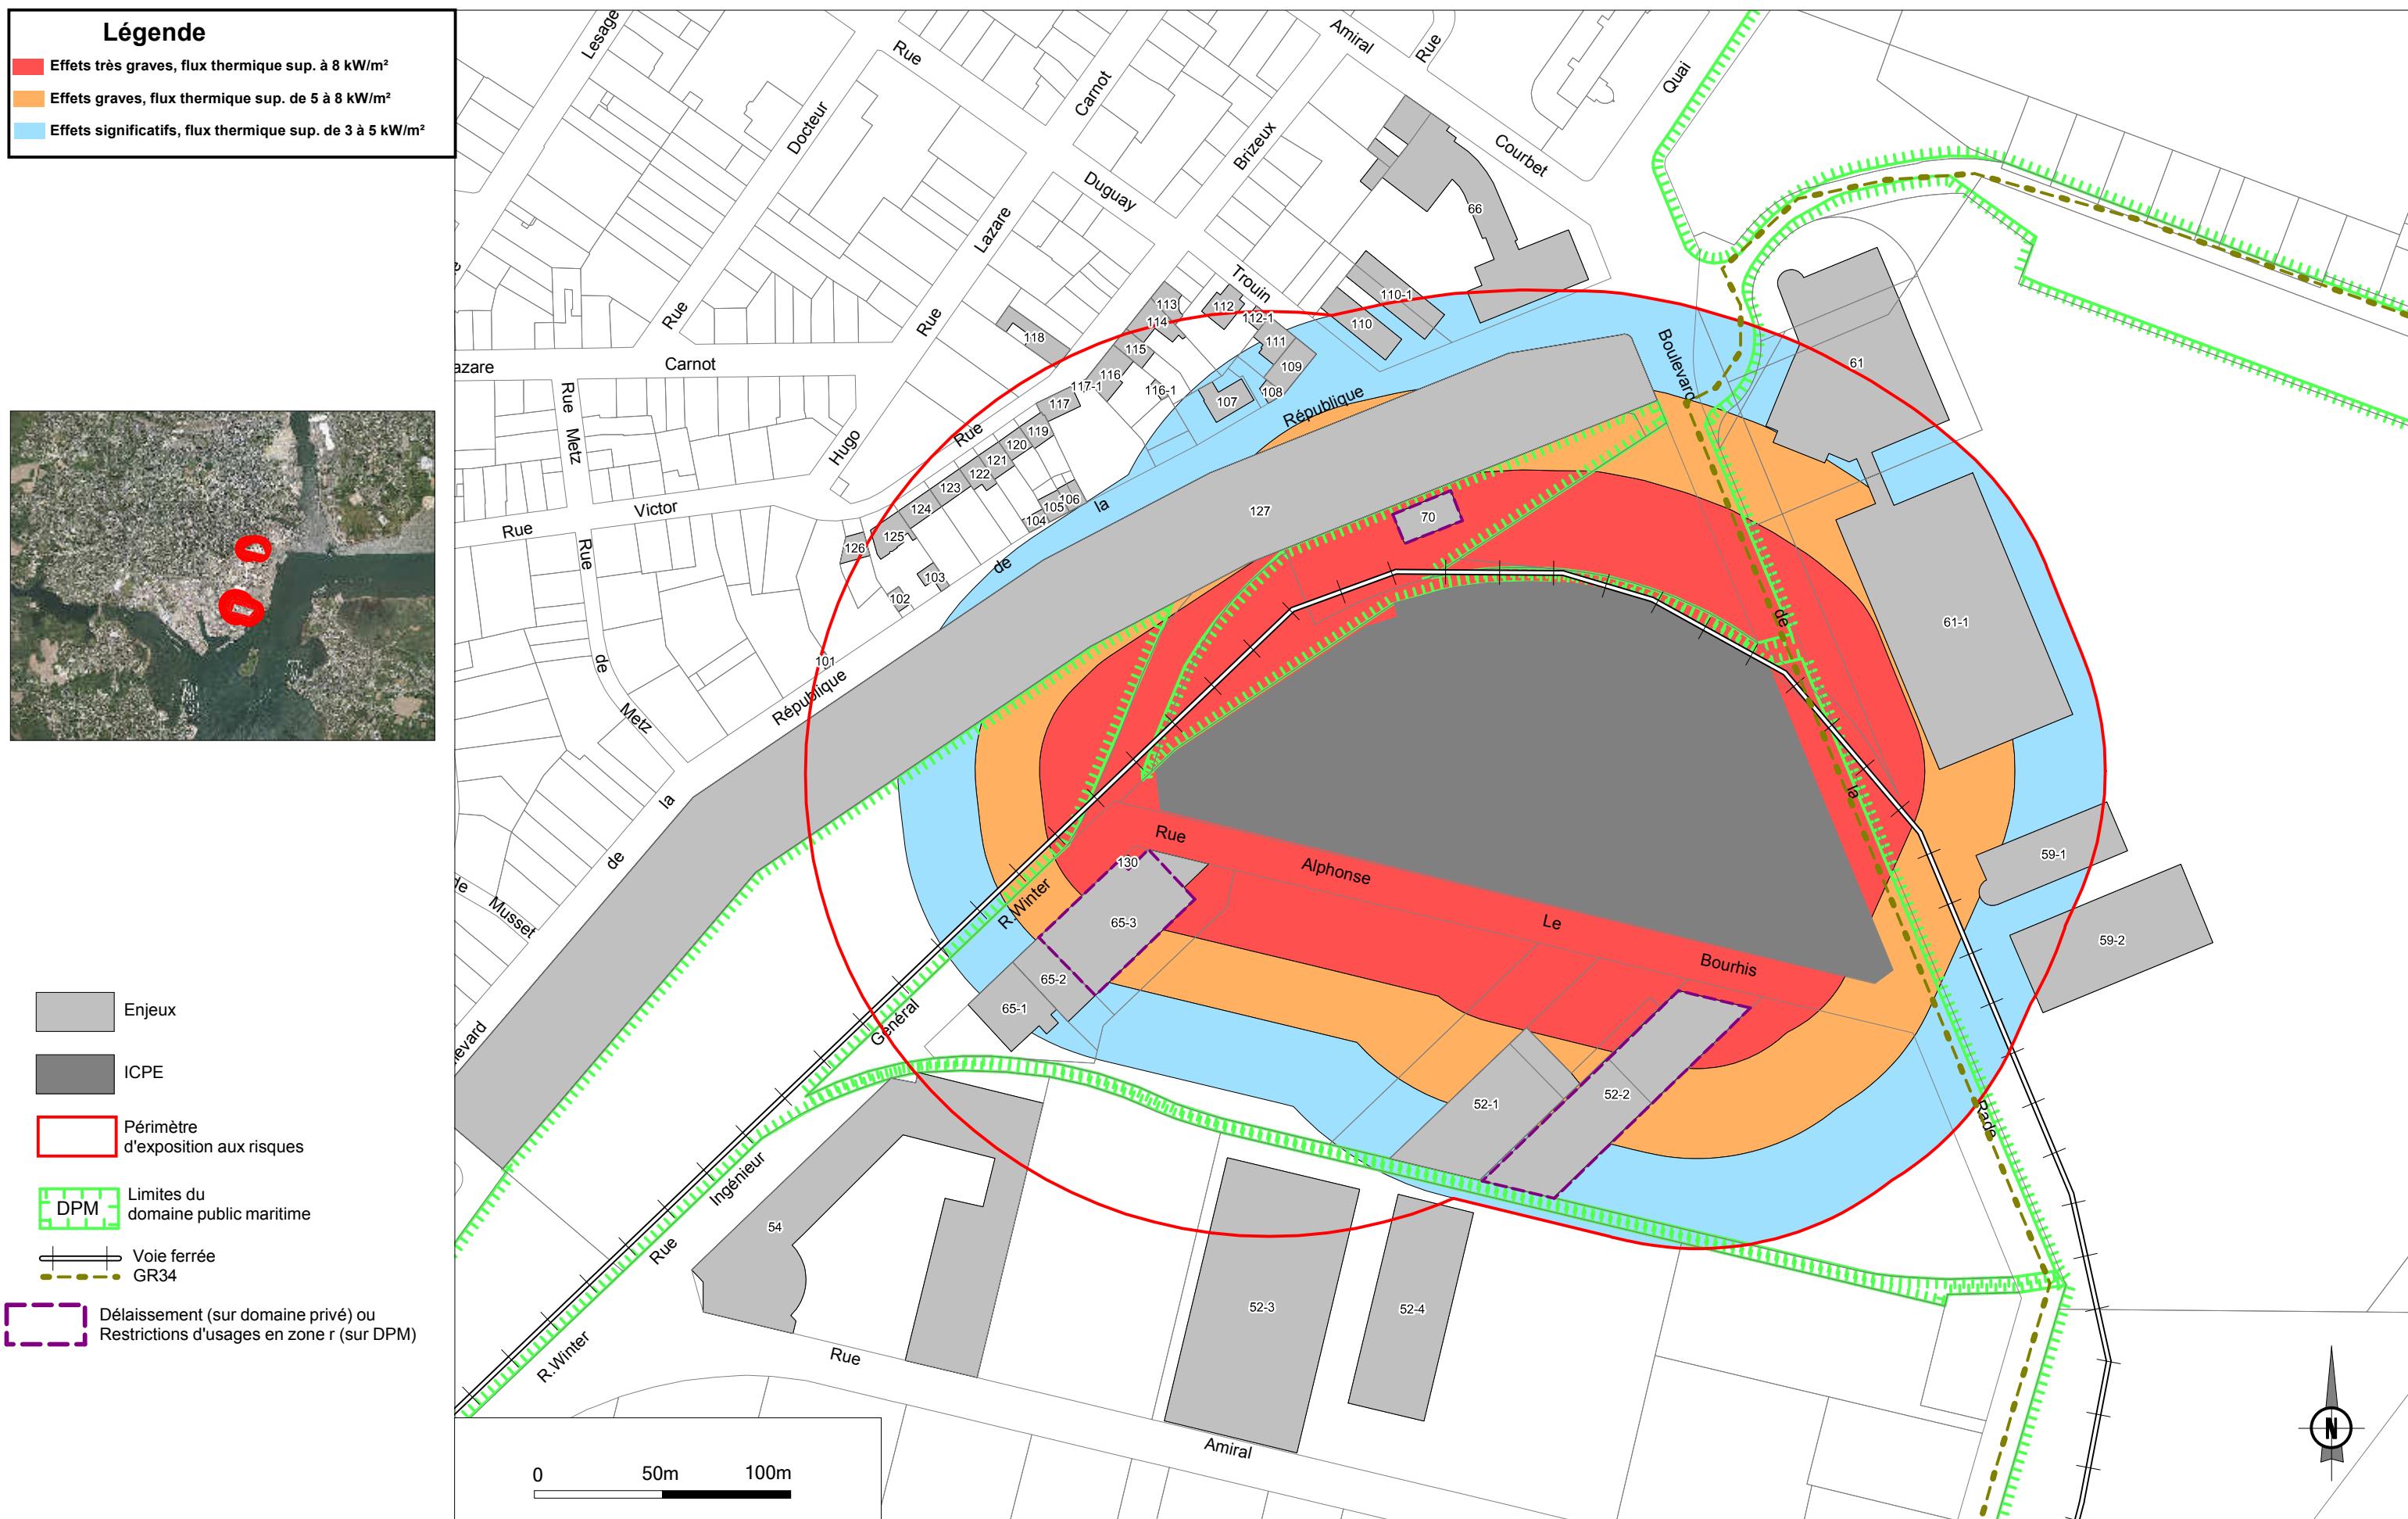

## carte E4



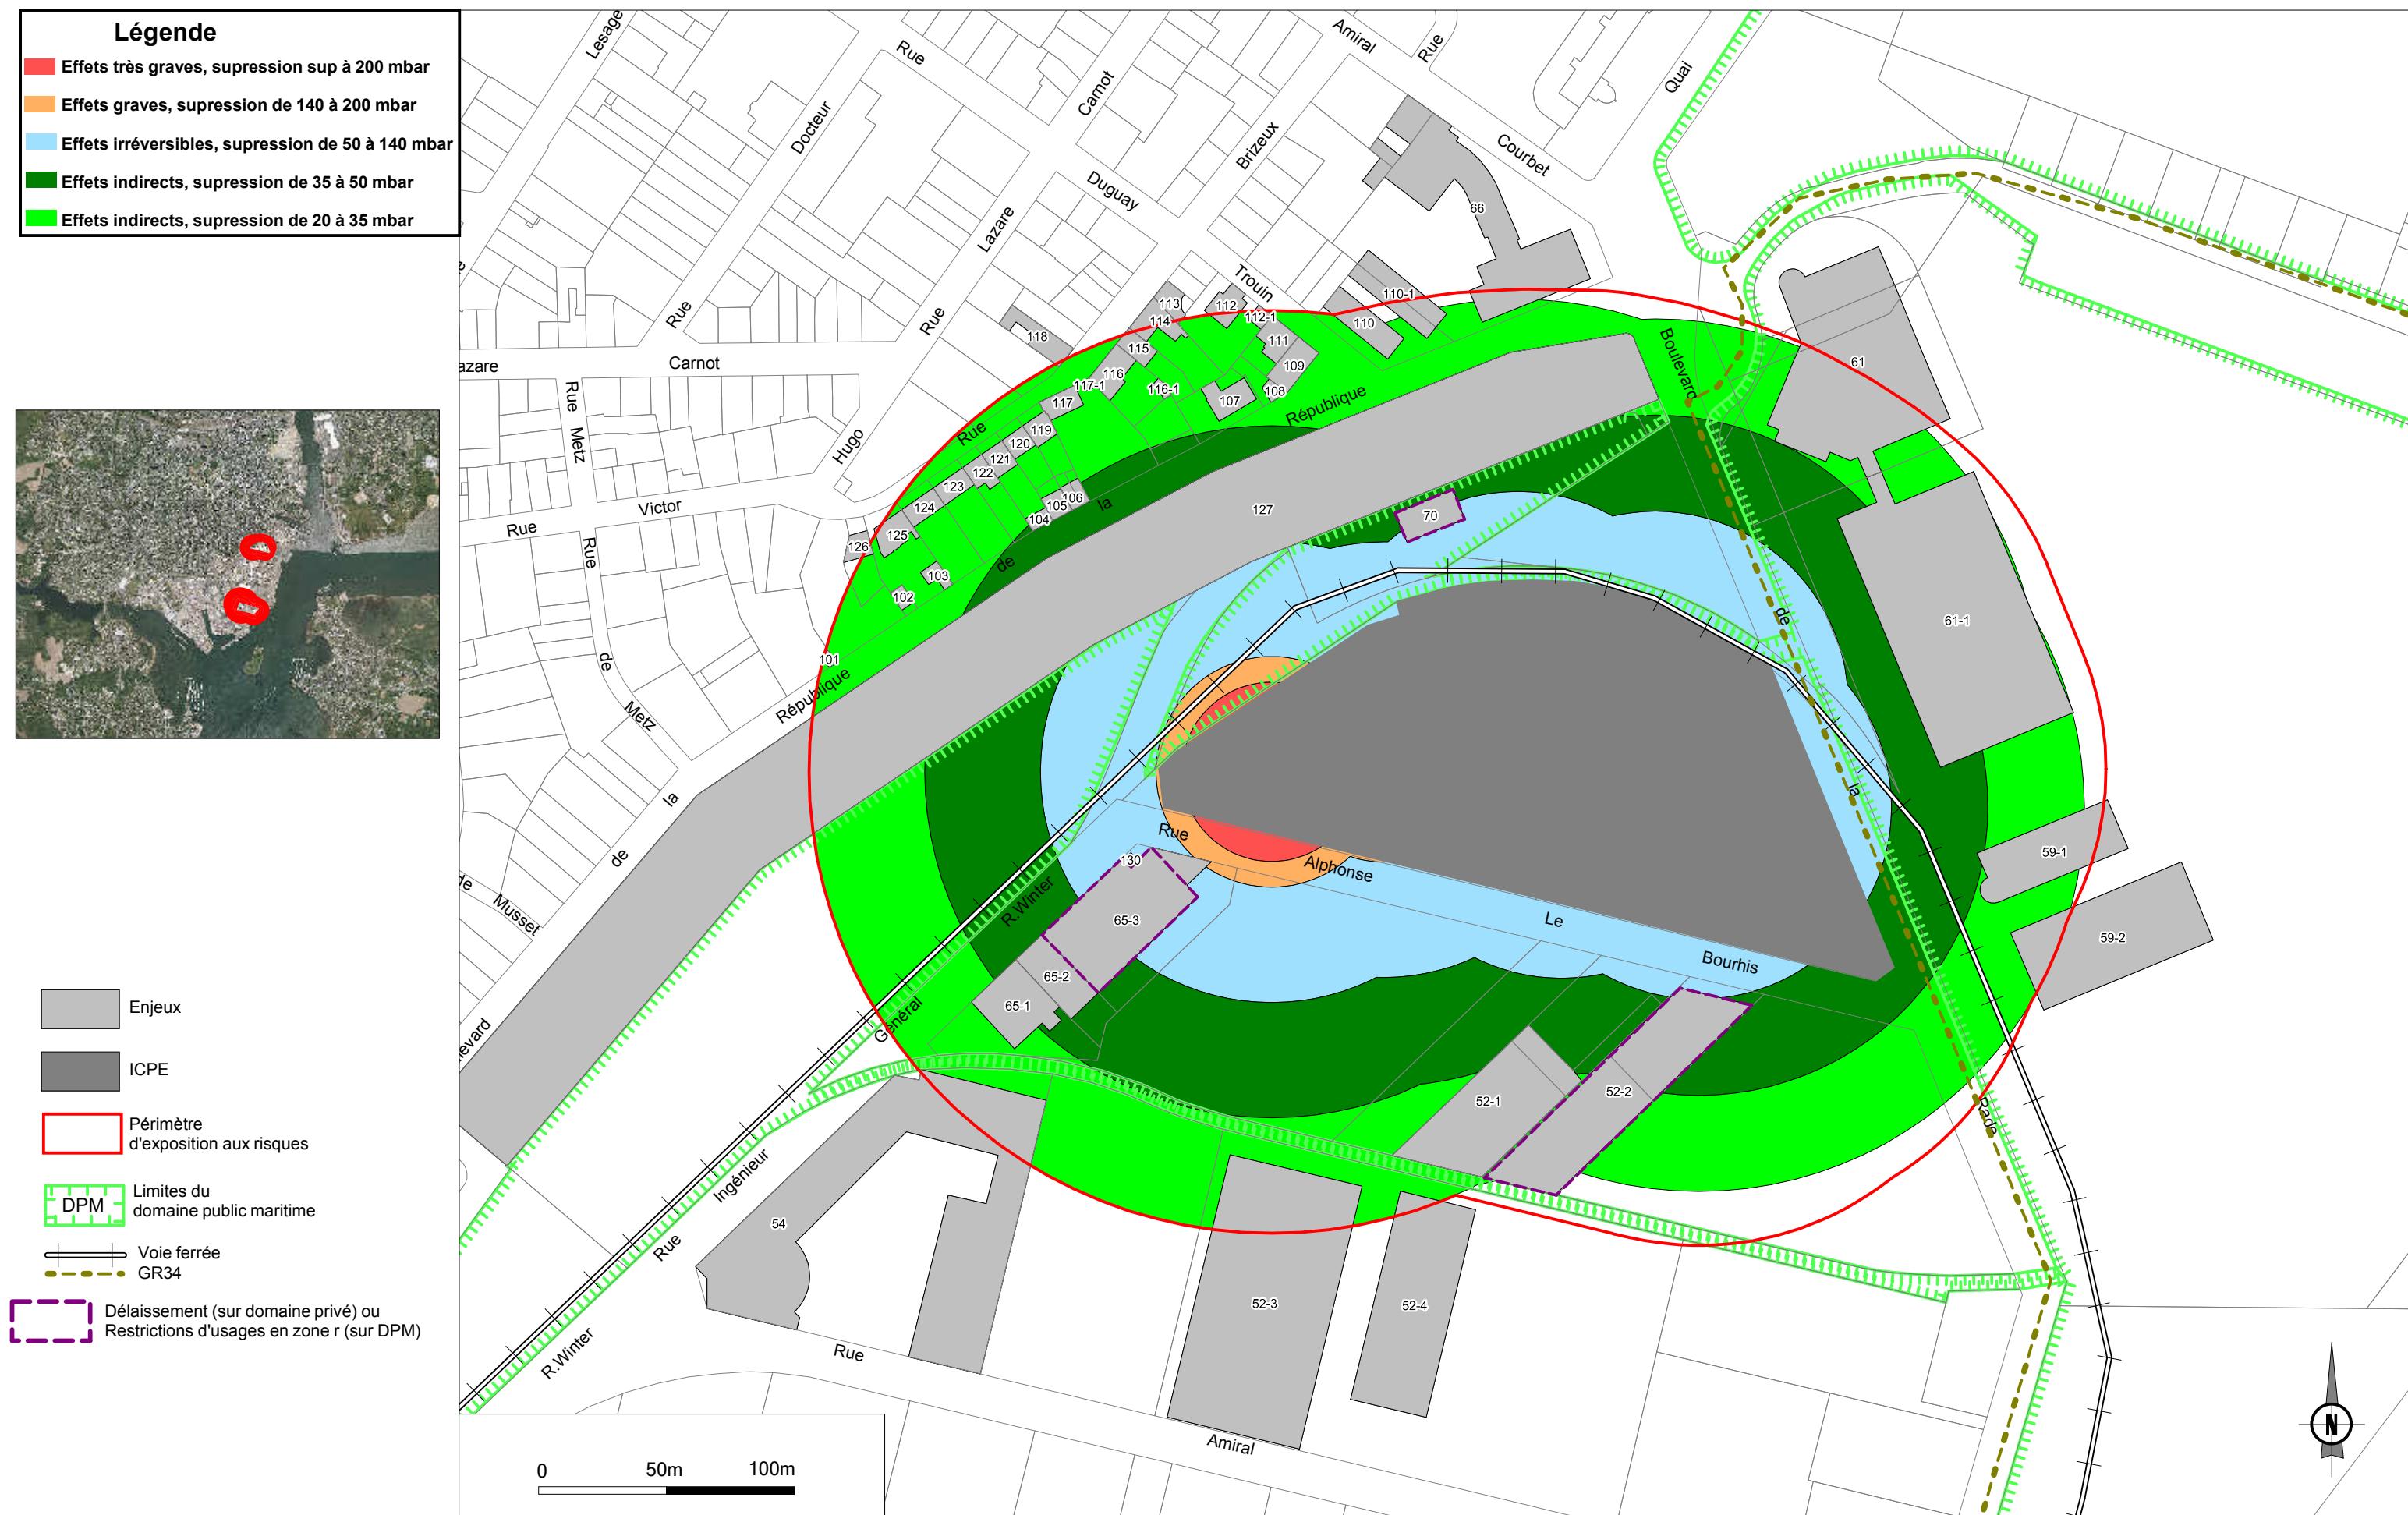



Plan de Prévention  
des Risques Technologiques  
Dépôts Pétroliers de Lorient  
Commune de Lorient

# Effets de surpression avec superposition des enjeux Seignelay

Données : DGI cadastre 2011  
Réalisation : DDTM 56  
SPACES/PRN 2017

carte E6

## Légende

- Effets très graves, surpression sup à 200 mbar
- Effets graves, surpression de 140 à 200 mbar
- Effets irréversibles, surpression de 50 à 140 mbar
- Effets indirects, surpression de 35 à 50 mbar
- Effets indirects, surpression de 20 à 35 mbar



- Enjeux
- ICPE
- Périmètre d'exposition aux risques
- Limites du domaine public maritime
- Voie ferrée
- GR34
- Délaissement (sur domaine privé) ou Restrictions d'usages en zone r (sur DPM)

